


Principinė siurblinės schema su trimis siurbliais

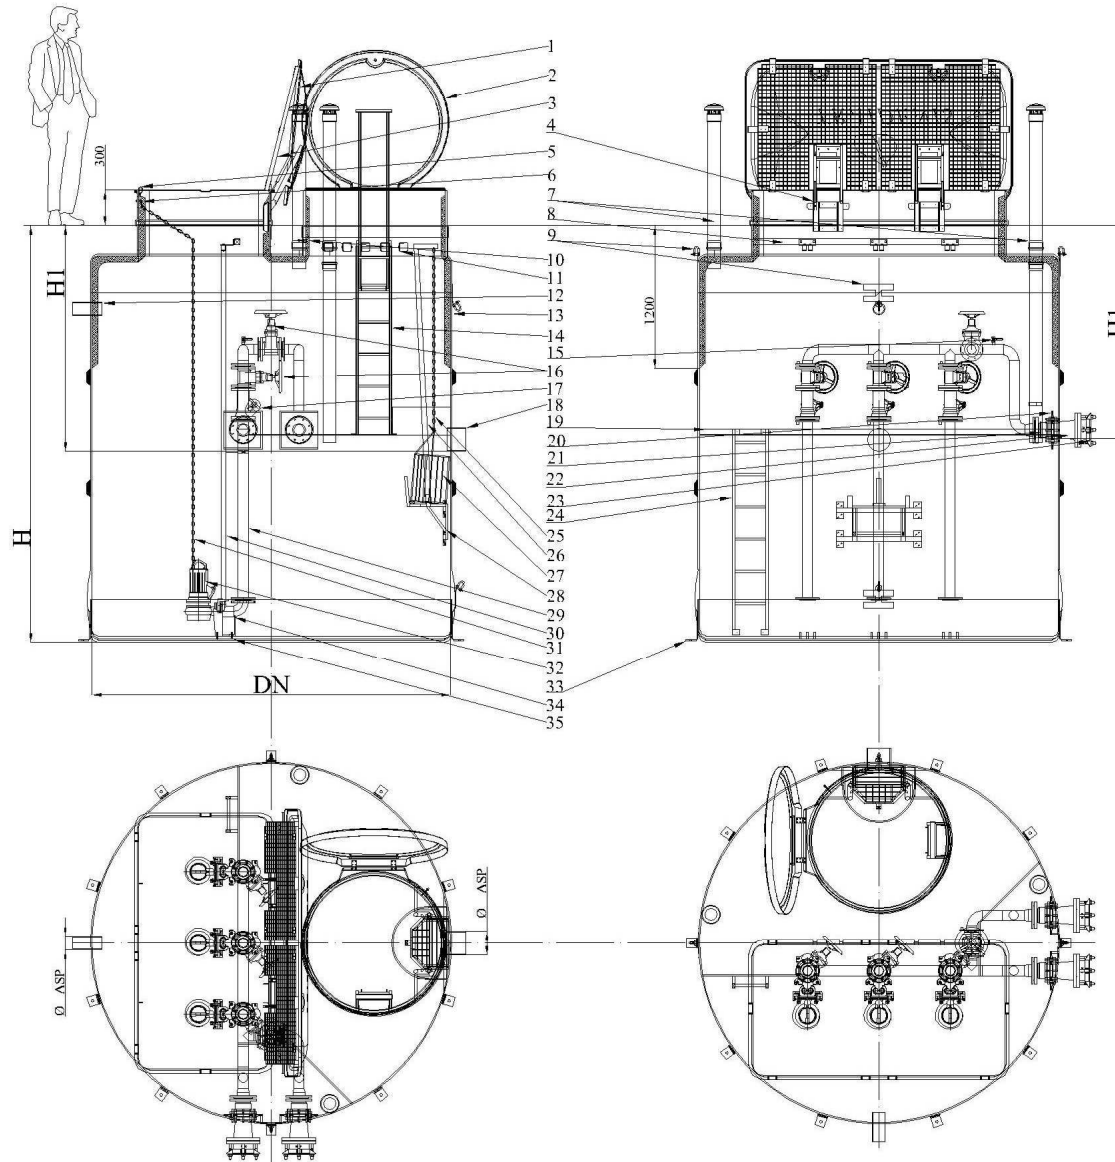

ŽYMĖJIMAS

1	Aptarnavimo siurblių iškėlimo dangtis su šilumine izoliacija - 1 vnt
2	Siurblinės aptarnavimo dangtis su šilumine izoliacija DN 1200 - 1 vnt
3	Stiklaplastikinės apsauginės grotos - 2 vnt
4	N. pl. dangčio vyris - 2vnt AISI 304
5	N. pl. užrakto aša AISI 304 - 3 vnt
6	N. pl. siurblių iškėlimo grandinės tvirtinimo karabinas - 3 kompl AISI 304
7	Pasyvi ventiliacija DN 110 PVC - 2 vnt.
8	Viršutinis kreipėniųjų tvirtinimo šakutė montavimo skersinis - 1vnt.AISI 304
9	Kėlimo kilpos - 4 vnt.
10	AISI 304 ausis su varžtu - 1 vnt (ižeminimo pajungimui)
11	Elektros laidų sujungimo dėžutė (saugumo kl. IP-54)-5 vnt.
12	DN Ø110 vamzdis kabeliams - 2 vnt.
13	Stiklaplastikinis siurblinės korpusas su šilumine izoliacija
14	N. pl. viršutinės aptarnavimo kopėčios AISI 304
15	N.pl. sklendė 1/2" vid- vid DIN 1.4408 - 1 vnt
16	Ketinė flanšinė sklendė - 4 vnt
17	Ketinis rutulinis atbulinis vožtuvas-3vnt
18	Stiklaplastikinis įtekėjimo vamzdis - 1 vnt
19	Stiklaplastikinė aptarnavimo aikštelė
20	Stiklaplastikinė adaptoriaus tvirtinimo plokštė - 2vnt.
21	Flanšinis guminis kompensatorius -2 vnt.
22	Flanšinis ketinis perėjimas - 2 vnt
23	Flanšinis ketinis adapteris į PE - 2 vnt
24	N. pl. apatinės aptarnavimo kopėčios AISI 304
25	N. pl. nešmenų krepšio iškėlimo grandinė - 1 vnt AISI 304
26	N. pl. nešmenų krepšio iškėlimo kreipėniosios AISI 304 - 1 vnt
27	N. pl. nešmenų krepšys (Tarpelis 30 mm) AISI 304 - 1 vnt
28	N. pl. nešmenų krepšio pastatymo padas AISI 304 - 1 vnt
29	N. pl. ištekėjimo vamzdynas - 1 kompl AISI 304
30	N. pl. siurblių iškėlimo kreipėniosios AISI 304 - 3 vnt
31	N. pl. siurblių iškėlimo grandinė x 3vnt
32	Siurblys - 3 vnt.
33	N. pl. siurblinės ankeriavimo ausis AISI 304 - 10 vnt (Ankeris Ø 24 mm)
34	Ketinis siurblio pastatymo padas - 3 vnt.
35	N. pl. rėmo tvirtinimo varžtai M 16 - 11 vnt AISI 304

Šis brėžinys bei techninė informacija yra UAB "Traidenis" nuosavybė.
Šis brėžinys negali būti rodomas trečiajam šaliai be UAB "Traidenis" sutikimo.



Pramonės 31b, LT62175 Alytus
Lietuva
Tel. 370 315 78263,
Faks. 370 315 77729
Email: info@traidenis.lt

NUOTEKŲ PERPUMPAVIMO SIURBLINĖ

Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
Inž.tech.	V.Gerasimovas		2011

NUOTEKŲ PERPUMPAVIMO SIURBLINĖ SU TRIM SIURBLIAIS

Užsakovas:

BRĖŽINIO TIPAS: BENDRAS VAIZDAS

Mastelis	Lapas	Lapų
	1	1